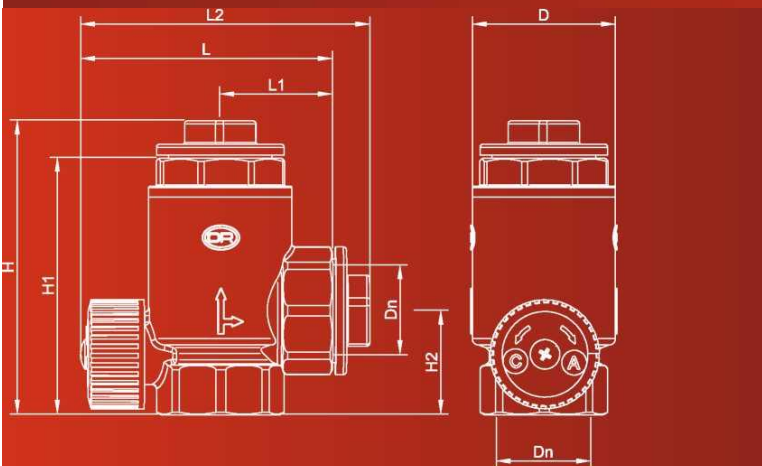


0507 • 3/4" - 1 1/2"**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ KORY****ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обратный антисифонный клапан Когу используется совместно с насосными установками для предотвращения обратного потока воды в сантехнической или отопительной системе. Оснащенный золотником с посадкой под действием собственного веса и заведенной пружины, этот клапан предотвращает явление естественной циркуляции воды в тех системах, где регулировка температуры осуществляется терморегулятором (термостатом), который напрямую управляет насосом, делая возможным поступление воды в нагревательные приборы только при работающем насосе.

В противном случае он действует как обратный клапан и изолирует систему от теплогенератора. В подъемных трубопроводах он автоматически предотвращает отток воды из сливной трубы при остановке насосного агрегата. КРОМЕ ТОГО, он оснащен устройством ручного опорожнения и вентиляции, позволяющим опорожнять сливной трубопровод и осуществлять деаэрацию насосного устройства. Этот клапан может использоваться с прямыми или угловыми соединениями; для этого достаточно переставить соответствующую заглушку. В любых условиях эксплуатации он гарантирует точность, быстроту и бесшумность работы благодаря направляющей затвора из ПТФЭ, расположенного внутри корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: условное (PN)	16 бар
Р закрытия	500 Па (0,05 бара)
Температура: макс, допустимая рабочая (TS)	-15°C + 100°C
Рабочие среды: Жидкий теплоноситель	соотв. UNI8065 § 6 гликоль
Глицольные растворы	50%
Резьба:	
Присоединение к трубопроводу	Резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно	EN 1074-3 и EN 13959

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN12165-CW617N
Груз из латуни EN 12164 - CW614N
Другие детали из латуни EN 12164 - CW614N
Кольцевая втулка скольжения из чистого ПТФЭ (ТЕФЛОН)
Кольца О-образные уплотнительные из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR)
Пружина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4310 (AISI 302)


ТОВАРНЫЙ КОД

0507,020 внутр. р./внутр. р. 3/4"
0507,025 внутр. р./внутр. р. 1"
0507,033 внутр. р./внутр. р. 1 1/4"
0507,042 внутр. р./внутр. р. 1 1/2"


ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	L	L1	L2	H	H1
3/4"	Ø37	75,5	31,5	87	79,5	69
1"	Ø46	81	36	92,5	93,5	82,5
1 1/4"	Ø57	93,5	40	102	103,5	92
1 1/2"	Ø63	97	44,5	111	109,5	95,5

ПОТЕРЯ НАПОРА ЛИНЕЙНОЕ

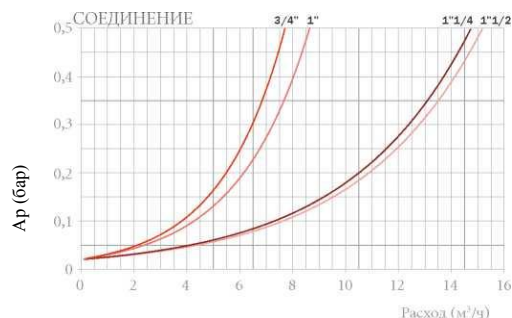

ПОТЕРЯ НАПОРА УГЛОВОЕ

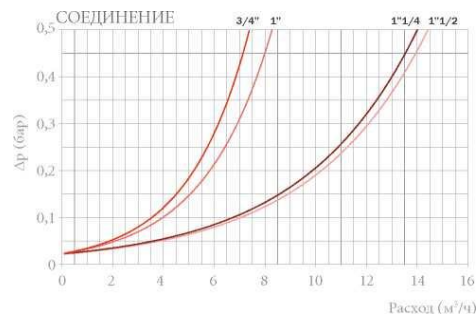

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

